



## Dimensioni

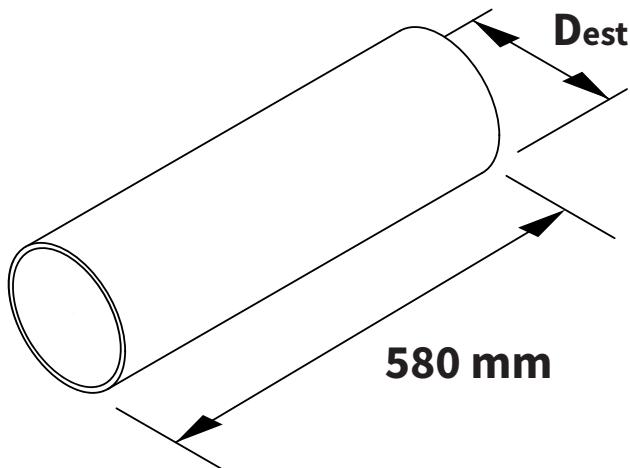

Codice	Predisposizione	Dest	Ø Carotaggio
2519125	DN 125	125 mm	130-145 mm
2519160	DN 160	160 mm	165-180 mm
2519200	DN 200	200 mm	205-220 mm

## Esempio di installazione

**80-100 mm**

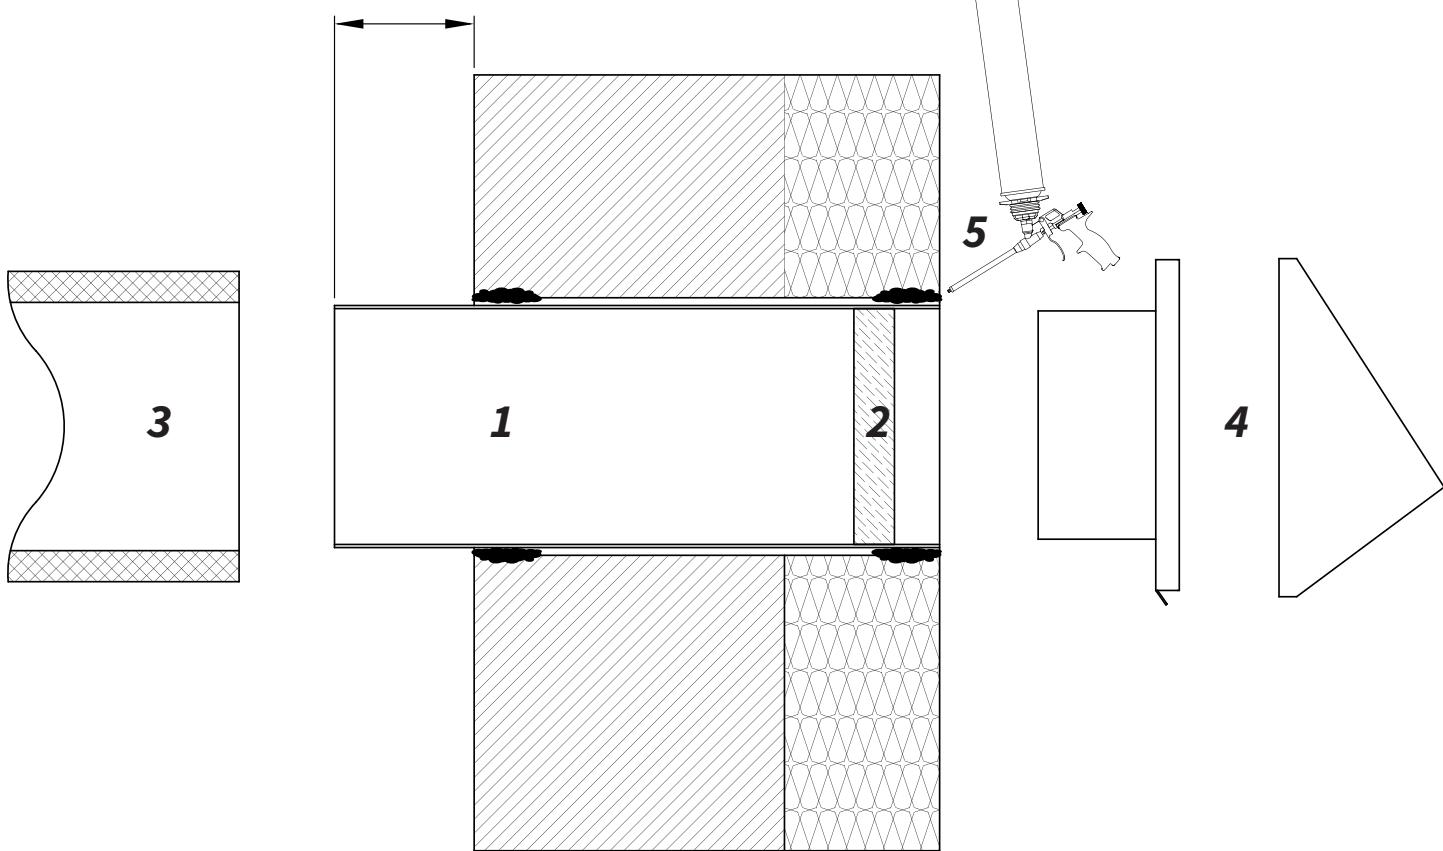

Riferimento	Componente
1	Condotto di predisposizione
2	Disco di protezione
3	Condotto isolato
4	Griglia esterna
5	Schiuma poliuretanica

Una volta inserito il condotto, assicurarlo con della schiuma poliuretanica. Per evitare l'ovalizzazione e mantenere chiuso il condotto fino al montaggio della griglia esterna, inserire all'interno del tubo il disco in polistirene. Garantire 80-100 mm di tubo verso l'ambiente interno per permettere il collegamento dei condotti aeraulici. Rifilare il condotto verso l'esterno a filo della parete esterna. Prima di avviare l'impianto rimuovere il disco di protezione in polistirene.